


Risanamento intonaco su muratura in mattoni o misto pietra

Tipo struttura:

Intonaco esistente a base di leganti idraulici con cavillature diffuse con sviluppo “a ragnatela” causate da eterogeneità e/o discontinuità e/o diversa dilatazione termica del supporto, da ritiro plastico o idraulico della malta, da diversità di spessore applicato.

Particolare:

Rasatura intonaco in interno o in esterno.

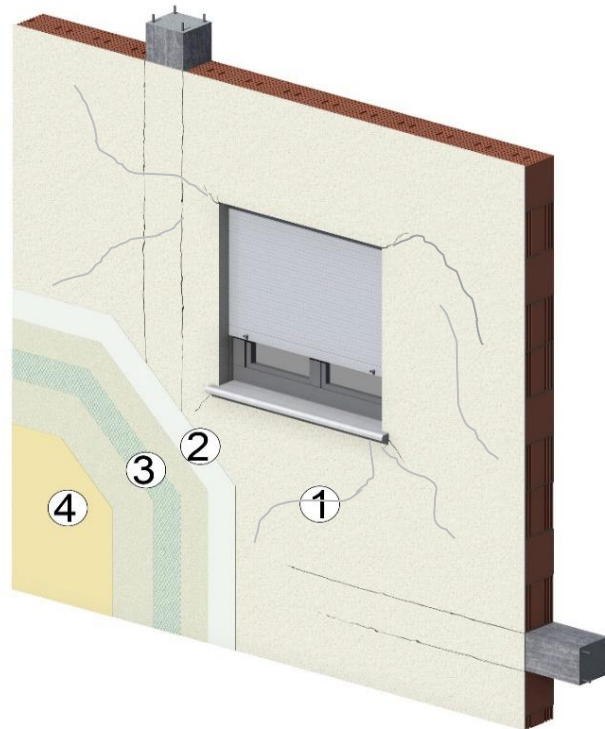

Ciclo applicativo

1. Intonaco civile di classe CSI – CSIII secondo UNI EN 998-1 di cui dovrà essere valutata la coesione, consistenza ed adesione alla muratura, nonché la pulizia, l'assenza di umidità, di polvere, di residui di vecchie pitture o finiture poco aderenti, l'assenza di efflorescenze saline, sostanze organiche, olii, muffe ecc.
2. Eventuale applicazione di **RALLK Primer K** come fissativo superficiale o consolidante nel caso di intonaci esistenti poco coesi.
3. Realizzazione della rasatura sull'intera superficie muraria con rasante universale **RALLK Rasante K** o con rasante **RALLK K Otto** con annegata rete in fibra di vetro di grammatura pari a 150 g/m² da porre in opera con stesura dall'alto al basso avendo cura di sovrapporre per almeno 10 cm le varie fasce verticali.



4. Rifinitura con **RALLK Raso K** su richiesta colorato nella massa o in alternativa con **RALLK Marmo K** finitura minerale lamata, con stabilitura civile, finitura minerale in polvere, finitura in pasta acrilica, silossanica, alla calce o ai silicati o pittura alla calce, silossanica, acrilica, ai silicati secondo quanto previsto a capitolato.

Note integrative

1. In base all'attuale esperienza di cantiere, la realizzazione della rasatura armata sull'intonaco di fondo cavillato è riconosciuta efficace ad evitare la ricomparsa delle cavillature, sia nel medio che nel lungo periodo, a seguito di piccoli assestamenti, vibrazioni o dilatazioni termiche.
2. Si rimanda alle singole schede tecniche prodotto per la presa visione delle modalità ed avvertenze applicative.

