


Massetto con impianto radiante e isolamento acustico contro il rumore da calpestio

Tipo struttura:

Massetto a base di calce idraulica naturale NHL3,5 con impianto radiante a pavimento posato su alleggerito termoisolante con interposto materassino in PE contro la trasmissione dei rumori da calpestio.

Particolare:

Posa delle piastrelle su massetto radiante a base di calce idraulica naturale NHL3,5.

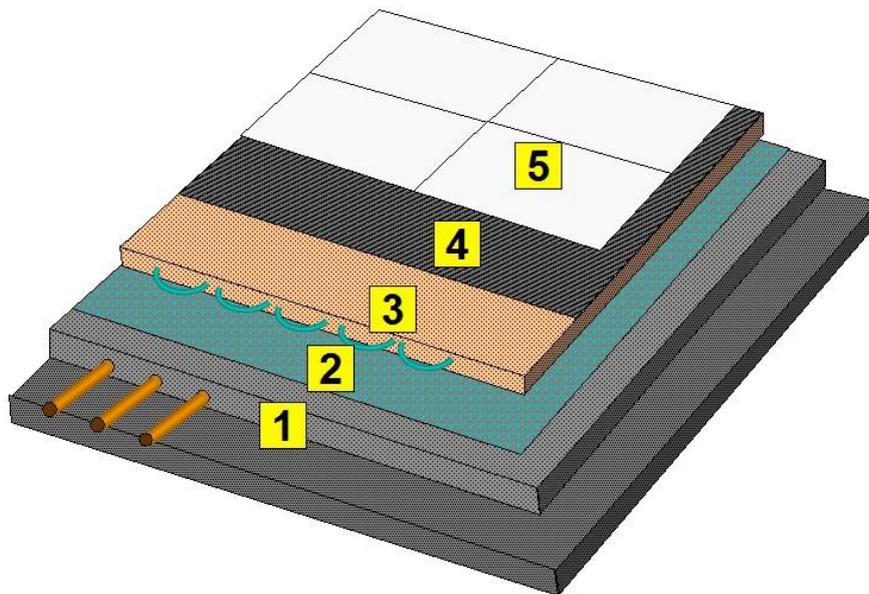

Ciclo applicativo

1. Impasto di calce e sughero o perliti o argilla espansa o altro aggregato leggero dello spessore di almeno 5 cm posto sul solaio ed avente la funzione di massetto leggero termoisolante idoneo anche ad inglobare gli impianti tecnici e ad offrire una superficie omogenea alla posa del materassino in PE.
2. Materassino in PE a celle chiuse a doppia densità dello spessore di 10 mm.
3. Posa dell'impianto radiante a pavimento e successiva esecuzione di massetto **RALLK Massetto Kalce** a spessore maggiore o uguale a 4 cm in grado di disporsi perfettamente attorno ai tubi radianti e di favorire la trasmissione termica ai successivi strati del pavimento.
4. Collante **RALLK Kerasiv Kalce** a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per la posa di piastrelle ceramiche (monocottura, bicottura, gres, klinker o similari), in cotto o pietra naturale sia di grande che piccolo formato.
5. Piastrelle ceramiche (monocottura, bicottura, gres, klinker o similari), in cotto o pietra naturale sia di grande che piccolo formato.



Note al ciclo

1. Il massetto alleggerito svolge una doppia funzione: contiene la dispersione di calore verso il basso e da vita al sistema “massa - molla - massa” alla base della riduzione del rumore a calpestio.
2. Il ΔLW (riduzione del rumore da calpestio) del sistema sopra descritto può arrivare a 25 dB.
3. Si rimanda alle singole schede tecniche prodotto per la presa visione delle modalità ed avvertenze applicative.

Nota integrativa

1. La messa in marcia dell'impianto radiante dovrà avvenire dopo 28 giorni dalla posa del massetto. L'accensione anticipata dell'impianto radiante può penalizzare la consistenza e diminuire la resistenza meccanica finale.
2. La messa in funzione dell'impianto radiante è regolamentata dalla normativa EN 1264-4 e/o dalle indicazioni dei produttori di impianti radianti. Il rispetto di tali procedure è a carico dell'installatore dell'impianto.
Durante la procedura di prima accensione e spegnimento si raccomanda di mantenere i locali aerati per evitare il possibile accumulo di umidità ambientale.
Di prassi, si procede all'accensione dell'impianto partendo da una temperatura dell'acqua di mandata uguale alla temperatura superficiale del massetto (e comunque non inferiore a 15°C) e si prosegue con aumenti graduali di 3°C al giorno in modo da evitare eccessivi sbalzi di temperatura nel massetto.
Al raggiungimento della temperatura massima di esercizio, si mantiene in temperatura il massetto per 3 giorni, dopodiché si procede a ritroso con il raffreddamento con le stesse modalità seguite per il riscaldamento.
Quanto sopra riportato deriva dall'esperienza di cantiere e non da procedure sviluppate dalla scrivente. Si rimanda pertanto alle singole prescrizioni di norma o dei produttori di impianto per le fasi operative da porre in atto in sede di collaudo, accensione e spegnimento dell'impianto.
3. La posa di ceramica o di finiture non sensibili all'umidità potrà avvenire con umidità residua del massetto inferiore al 3 %.
La posa di legno, linoleum, gomma o altre finiture sensibili all'umidità potrà avvenire con umidità residua del massetto inferiore al 2 %.

